EMERGENCY LIGHTING

Installation instructions **Montageanweisung**
Instructions de montage **Installationsanvisning**
Istruzioni di montaggio **Asennusohje**

THORN

AT 13430-A

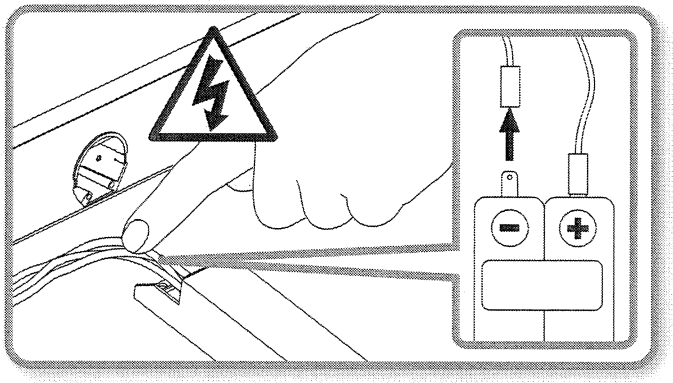

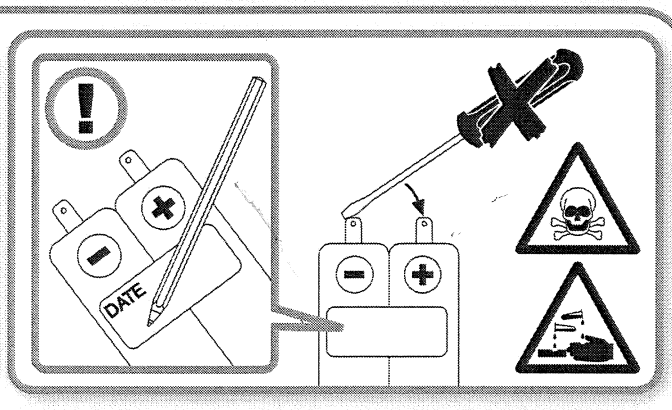

Standard emergency – Test in accordance with EN50172
Standard-Notlicht – Test gemäss EN50172
Normes éclairage de sécurité – Tests en conformité avec les spécifications de la norme EN50172
Emergenza standard - Test in conformità ad EN50172
Standard nödljus – Test i överensstämmelse med EN50172
Vakio turvavalaistus – Testi standardin EN50172 mukaisesti

Explorer Self Test Emergency - Indicator Conditions / Explorer Self Test Emergency – Betriebszustände /
Explorer autotestable: tests et anomalies de fonctionnement / Explorer SelfTest Indicatori di Stato /
Explorer självtest status/ Laitteen toiminta itsetestauksen jälkeen

Function Ablauf Fonction Funzione Funktion Toiminta			LED			
Normal Normal	Normale Normale	Normal Normaalitila		Green Grüne	Vert Verde	Vihreä Grönt
Function test weekly (30s) Funktionstest wöchentlich (30s)	Test hebdomadaire de fonctionnement de (30s) Test settimanale di funzionamento (30s)	Funktionstest veckovis (30s) Viikottainen toimintakoe (30s)		Green Grüne	Vert Verde	Vihreä Grönt
Duration test annual (3h/1h) Prüfdauer jährlich (3h/1h)	Test d'autonomie annuel(3h/1h) Test annuale di durata (3h/1h)	Långtidstest årligen (3h/1h) Vuosittainen käyttokoe (3h/1h)		Green Grüne	Vert Verde	Vihreä Grönt
Lamp Failure Leuchteausfall	Défaut lampe Guasto lampada	Ljuskällefel Lamppuvika		Red Rot	Rouge Rosso	Punainen Röt
Battery Failure Batterieausfall	Défaut batterie Difetto batteria	Batterifel Akkuvika		Red Rot	Rouge Rosso	Punainen Röt
Charger Failure Ausfall des Ladegerät	Défaut de charge Guasto circuito	Laddningsfel Latauslaitevika		Red Rot	Rouge Rosso	Punainen Röt

Note: Allow 33 days for auto self-commissioning of self-test features
Achtung: SelfTest-Funktion automatisch verfügbar spätestens nach 33 Tagen
Remarque: Les fonctions d'autotest sont disponibles automatiquement dans un délai maximum de 33 jours.
Nota: Si richiedono 33 giorni per auto-commissionamento automatico di caratteristiche d'autoverifica
Notera: Självtestfunktionen inträder automatiskt senast efter 33 dagar.
Huomioi: Automaattitestaus viimeistään 33 päivän kuluttua.

Explorer Project/System emergency – See commissioning manual
Explorer Project/System emergency – Siehe Betriebsanleitung
Projet Explorer/ Systèmes de sécurité – voir manuel de mise en service
Progetto Explorer/Emergenza Sistema - Vedere manuale commissionamento
Explorer Project/System nödljus – Se bruksanvisning
Explorer Project/Turvavalaistuksen testaus - Katso käyttöohjeet

www.thornlighting.co.uk/products/list1d.html

02/04

Record Sheet Protokoll Formulaire d'enregistrement Protocollo Rapport Mittauspöytäkirja

Installation name Asennuskohde Référence de l'installation Installazione Aufstellungsort Anläggningens namn	
Luminaire code Valaisintyyppi Code du luminaire Apparecchio Leuchte (Type) Armatur beteckning	
Location Sijaintipaikka Emplacement Posizione Aufstellung Plats för installationen	
Date of commissioning Inbetriebnahmedatum Date de mise service Datum för driftsättning Data commissionamento Tarkastuspäivämäärä	

Remarks Bemerkung Remarques Note Noteringar Huomautukset	Date Datum Date Data Date Päiväys